

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lísem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1180262

**Výrobek:** Prázdné izolační skříně

**Typ:** 3D (viz systém značení skříní)

**Jmenovité hodnoty:** IP54, IP44, IK10, venkovní montáž z materiálu SMC, Ui 1000 V

**Objednatel:** ELPLAST - KPZ Rokycany, spol. s r.o.  
Mlečice 45, 338 08 Zbiroh, Česká republika

**Výrobce:** ELPLAST - KPZ Rokycany, spol. s r.o.  
Mlečice 45, 338 08 Zbiroh, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.:** 704708-02/01 ze dne: 28.03.2018

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
ČSN EN 62208 ed.2:12

**Jiné údaje:**

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 704708 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 118/2016 Sb. (2014/35/EU) v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 30.04.2021

18.04.2018

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko




\* C E R / 1 1 8 0 2 6 2 \*

704708-02

## System značení skříní – Prázdné skříně 3D

*Základní systém používání katalogových čísel*

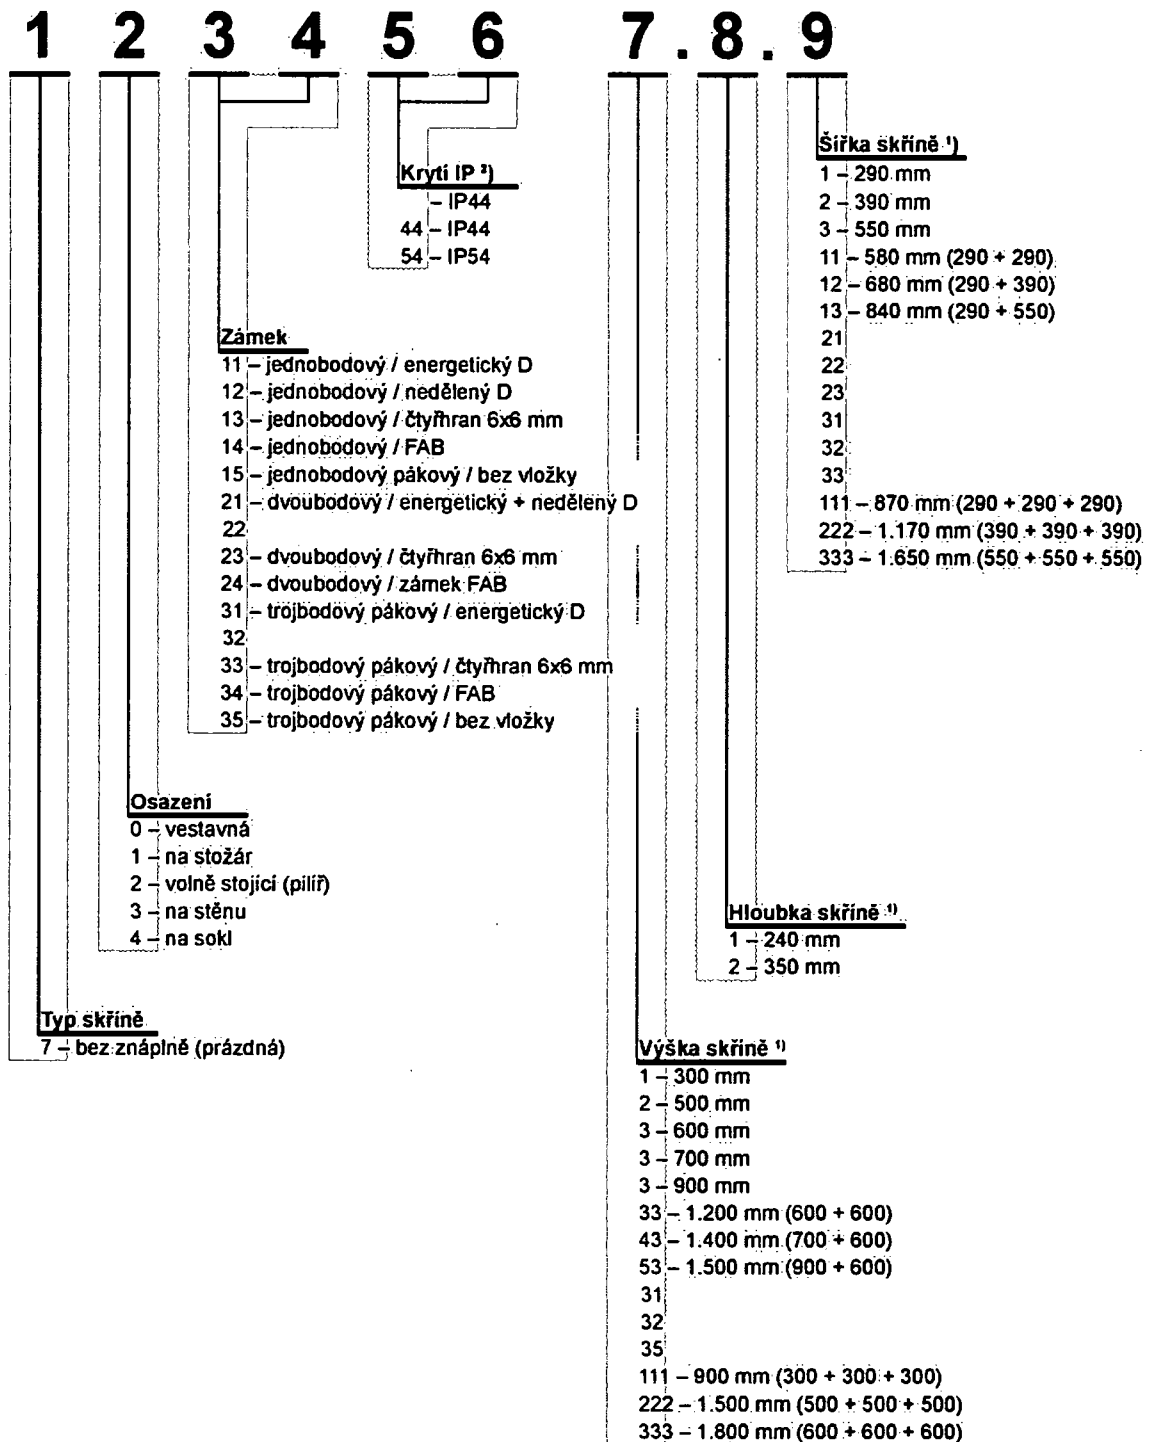

1) Skříně lze sestavovat vedle sebe, nad sebe i za sebe v teoreticky nekonečnou řadu. Výtčet variant není úplný.

2) Skříně standardně splňují podmínky krytí IP44 (neuvádí se). V označení se uvádí pouze zvýšené krytí IP54 (nutné trojbodové uzamykání).



*Y. Hlaváč*